


Podłączenie elektrycznej nagrzewnicy wtórnej

Informacje dotyczące podłączenia na przykładzie nagrzewnicy prod. Termex typu ENO..X:

- nagrzewnica powinna być podłączona do instalacji zgodnie z zaleceniami producenta.

- czujnik temp. **Tn** należy zamontować za nagrzewnicą

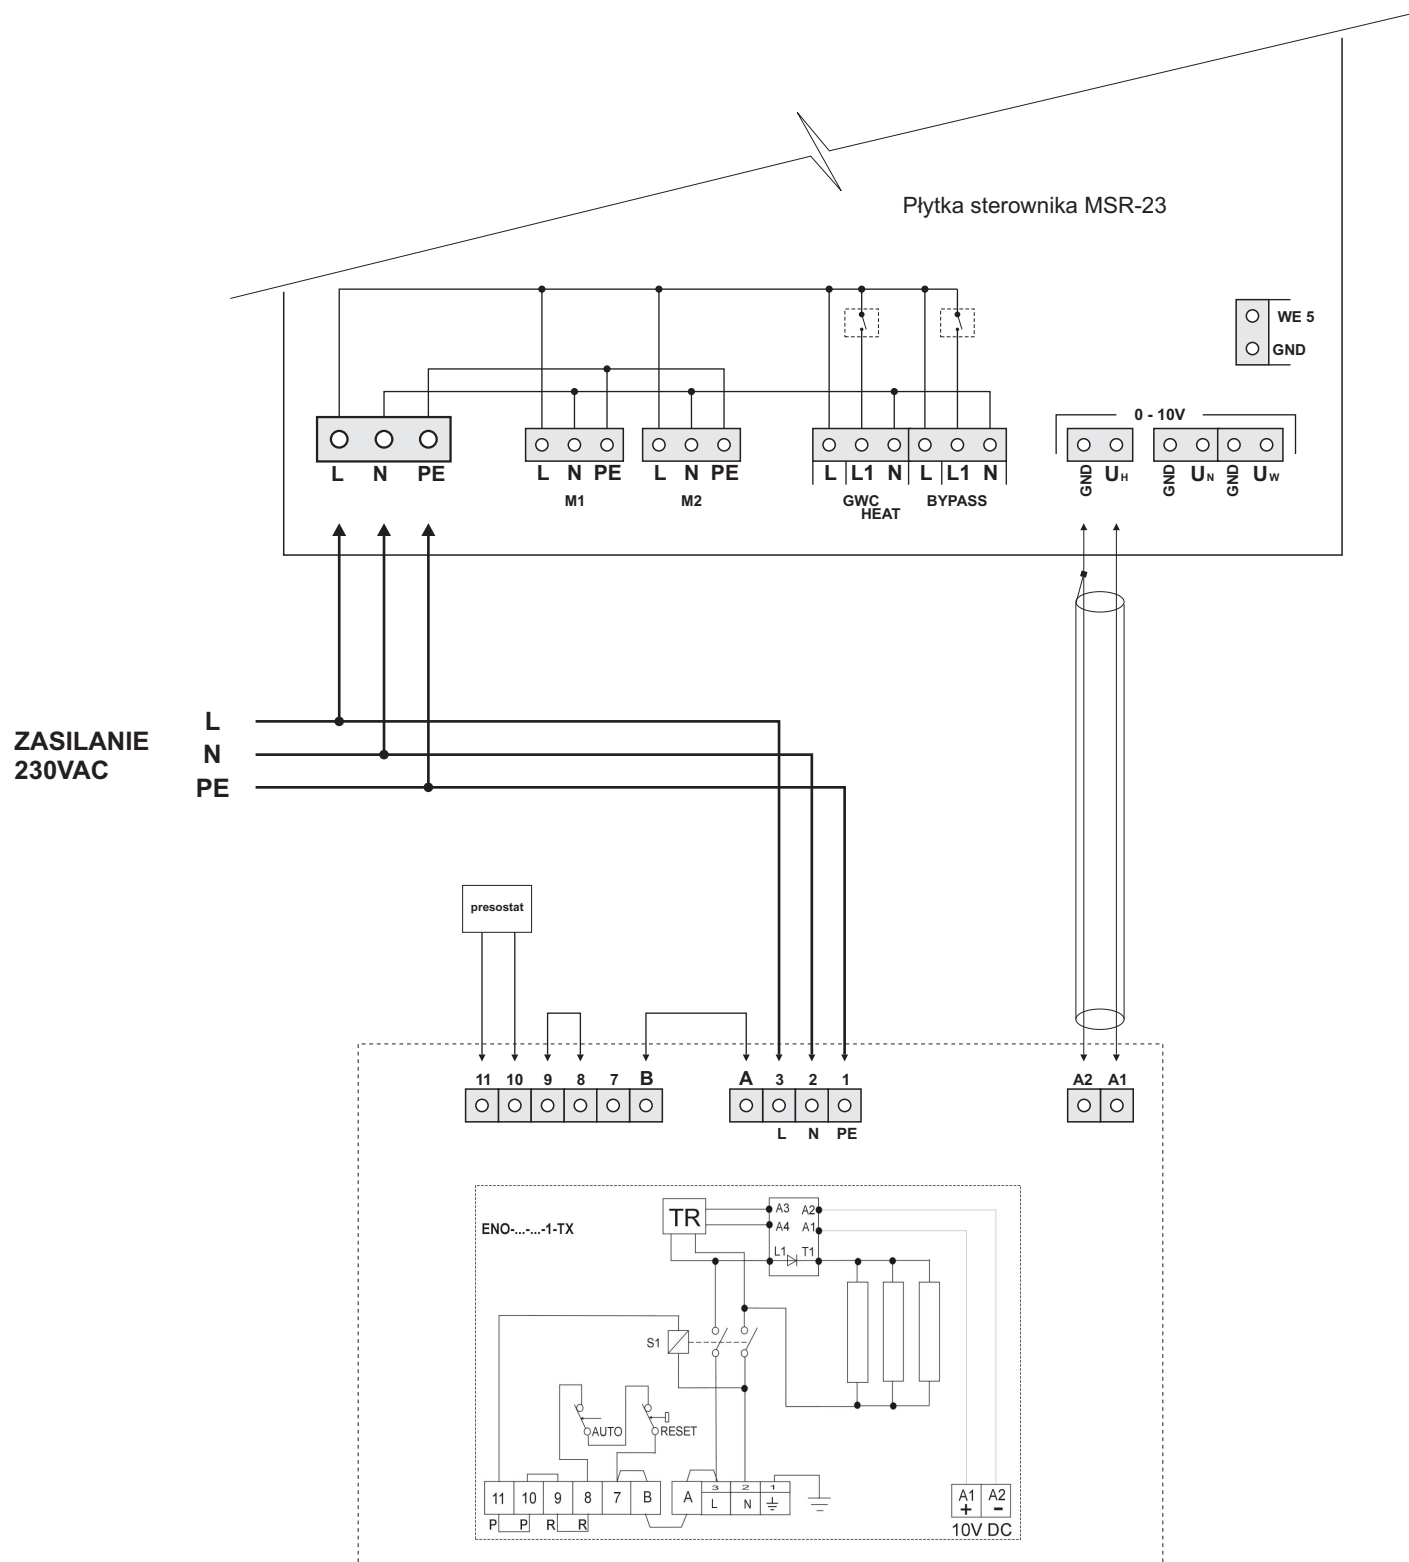

Elektryczna nagrzewnica wtórna z pulserem typu ENO-.....-X