


# MSR-20K Rekuperatory ORCON serii HRC 300/400

## Informacje dotyczące podłączenia:

- przewody czujników temperatury można przedłużyć do kilku metrów (np. przewód OMPY2x0.5)
- czujnik temp. zewnętrznej  $T_z$  należy zamontować w czepni zewnętrznej
- czujnik temp. GWC  $T_g$  należy zamontować wewnątrz GWC lub w rurze doprowadzającej z niego powietrze.  
W przypadku instalacji bez GWC należy tę opcję wyłączyć w programie sterownika !
- czujnik temp. nawiewu  $T_n$  można zamontować na wylocie powietrza z rekuperatora do pomieszczeń
- w menu serwisowym ustawić pierwszą opcję na **AC/4**
- DEFROST = OFF

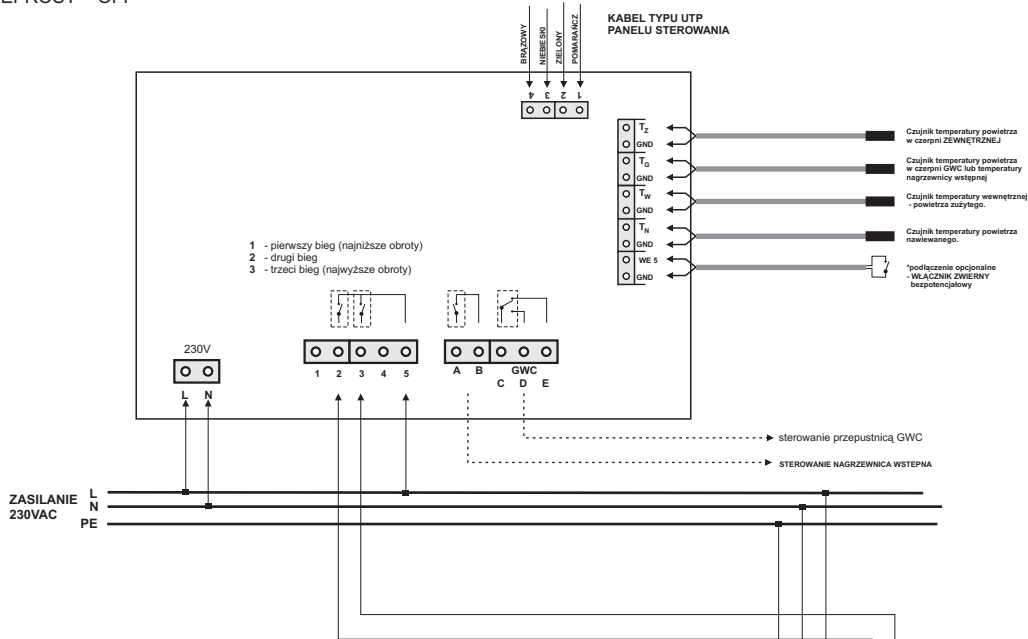

## Płytkę wewnętrzną elektroniki rekuperatora

